


SOSTITUZIONE CALDAIA




MASTERPLAN DI RIFERIMENTO

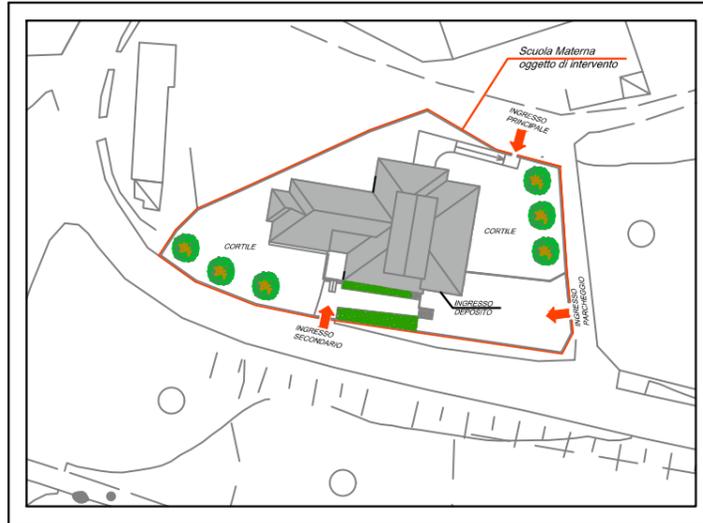

FUNZIONAMENTO CALDAIA A CONDENSAZIONE:

- 1- Entrata del gas
- 2- Entrata dell'aria
- 3- Uscita fumi
- 4- Ritorno dai radiatori
- 5- Ai radiatori
- 6- Acqua condensata

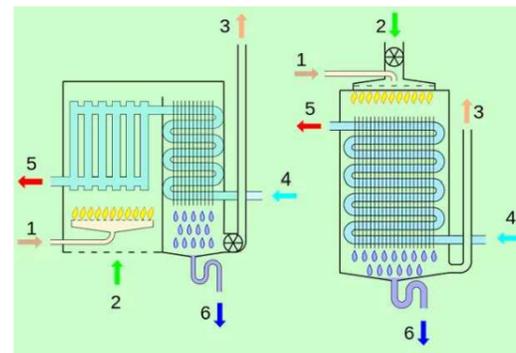

CARATTERISTICHE TECNICHE VECCHIA CALDAIA:

- marca RIELLO
- mod. GULLIVER BS2
- potenza termica nominale max al focolare 91 KW

CARATTERISTICHE TECNICHE NUOVA CALDAIA:

- funzionamento a condensazione con 2 moduli in cascata da 40 kw l'uno

REGIONE LAZIO	COMMITTENTE: REGIONE LAZIO	ELABORATO: EG02	
COMUNE DI LARIANO		OGGETTO:	
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO -IMPIANTISTICO, ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE		SOSTITUZIONE CALDAIA ESISTENTE CON UNA A CONDENSAZIONE IN CASCATA	