


LEGGENDA SIMBOLI ELETTRICI  
TIPI DI POSA -CEI 64-8 TAB 52 C


RIF.	ESEMPIO	DESCRIZIONE
3		CAVI SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI
3A		CAVI MULTIPOLARI IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI
12		CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE SU PASSERELLE NON PERFORATE
13		CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE SU PASSERELLE PERFORATE
31		CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI SU PARETE CON PERCORSO ORIZZONTALE
72		CAVI SENZA GUAINA (O CAVI UNIPOLARI CON GUAINA O CAVI MULTIPOLARI) POSATI IN CANALI PROVISTI DI ELEMENTI DI SEPARAZIONE - CIRCUITI PER CAVI PER COMUNICAZIONE E PER ELABORAZIONE DATI

LEGGENDA

Simbolo	Descrizione	Quantita'
	QUADRO ELETTRICO	01
	QUADRO REGOLAZIONE (PLC/CONTROLLER/ATTUATORI)	01
	PLAFONIERA LED STAGNA TIPO EX 2X36W	01
	MOTORE ELETTRICO CIRCOLATORI/BRUCIATORE	02
	PRESA STANDARD ITA/SCHUKO 250V 2P+T 10/16A UNIVERSALE IN CUSTODIA IP55	02
	PRESA INTERBLOCCATA 250V 16A 2P+T IP65	01
	RIVELATORE DI GAS GPL - INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO	01
	INTERRUTTORE UNIPOLARE IN CUSTODIA STAGNA IP55	01
	INTERRUTTORE BIPOLARE IN CUSTODIA STAGNA IP55	01
	TUBO IN RK PESANTE IN PVC AUTOESTINGUENTE - ø 20 mm	-
	CANALE METALLICO CON COPERCHIO 100X75	-
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IP55 100X100	07
	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA AUTOALIMENTATA IP40 BEGHELLI COMPLETA LED 24W SE - AUT. 1h FLUSSO LUMINOSO MEDIO 225 lm	01
	ELETTROVALVOLA SGANCIO DI EMERGENZA LINEA GPL	01
	SEZIONATORE IN CASSETTA CON VETRO FRANGIBILE E CARTELLO SEGNALETTORE SGANCIO DI EMERGENZA ALIMENTAZIONE GENERALE CT	01

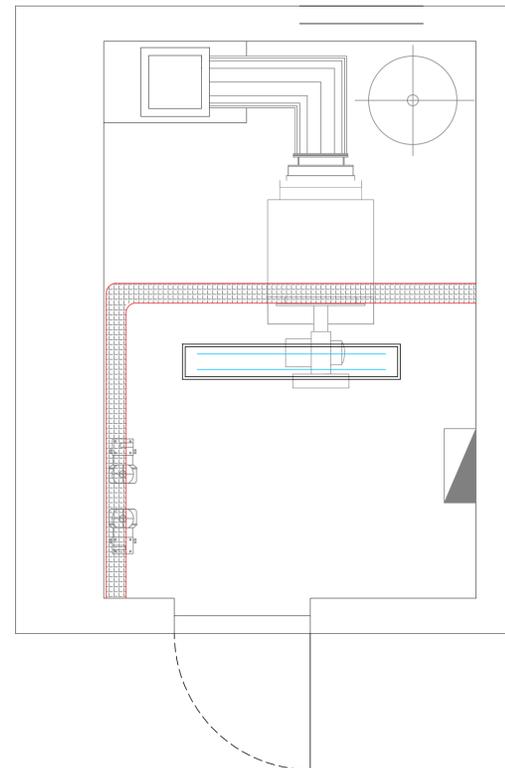

ELETTRICO ANTE OPERAM

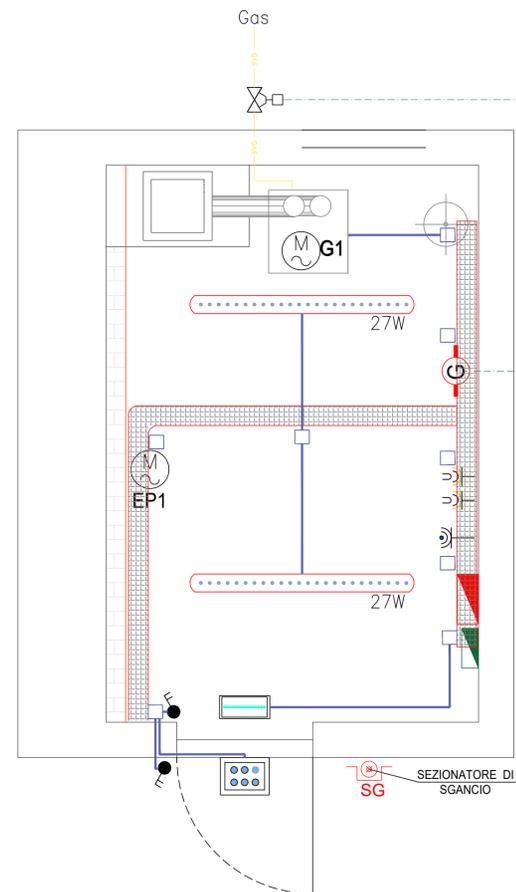

ELETTRICO POST OPERAM

COMMITTENTE

COMUNE DI VELLETRI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO, ELEVATORI ED ELETTRICI SPECIALI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI



Presidio

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA "MERCATORA"

Via Appia Antica 213 - 00049 Velletri (RM)

Reparto / Ubicazione

Centrale Termica

- Ospedaliero  
 Extra Ospedaliero

PROGETTO

Oggetto

49.CON-GPL-SER  
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE, INERTIZZAZIONE SERBATOIO GASOLIO E NUOVO IMPIANTO ALIMENTAZIONE GPL

- Progetto preliminare  
 Progetto definitivo  
 Progetto esecutivo

Parte d'opera	Codice Progetto	Codice Commessa	Estremi Delibera
IMPIANTO ELETTRICO	-	-	-

ELABORATO

Descrizione elaborato

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI CENTRALE TERMICA STATO DI PROGETTO

Codice elaborato

49.CON.04

Data rilievo	Rilevatore	Nome file	Scala	Elaborato N.
--	-	-	1:50	-

FIRME

Le Imprese



Il Progettista



SIRAM S.p.A. - Unità di Business Centro - Via G.G. Belli, 86 - 00193 Roma (RM) - Tel. +39 (06) 590.15.1 - Fax +39 (06) 590.15.200

Spazio riservato alle firme del Committente

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

REVISIONI

N.	Descrizione	Data emiss. Redatto	Verificato	Approvato	Validato
0	prima emissione	15/12/2021	SIRAM	SIRAM	
1					
2					
3					
4					